

Boîtes de Sol - 8, 12, 16, 24 Modules

Description



IK10


Réf. 83004 C | 83006 C | 83008 C | 83012 C

Boîte pour installation en béton avec une Boîte à Encastrer et en plancher technique avec des griffes.


Disponible dans les couleurs **CZ** - Gris, **AT** - Anthracite.

Disponible avec Couvercle Inox (Réf. 83008 C) dans les couleurs **ZI** - Gris/Inox, **AI** - Anthracite/Inox.


Applicable avec les mécanismes **MEC Q45**.

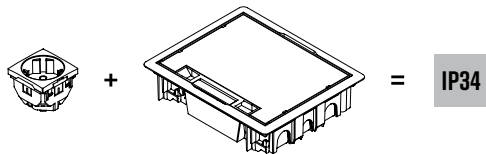

Installation dans le Plancher Technique

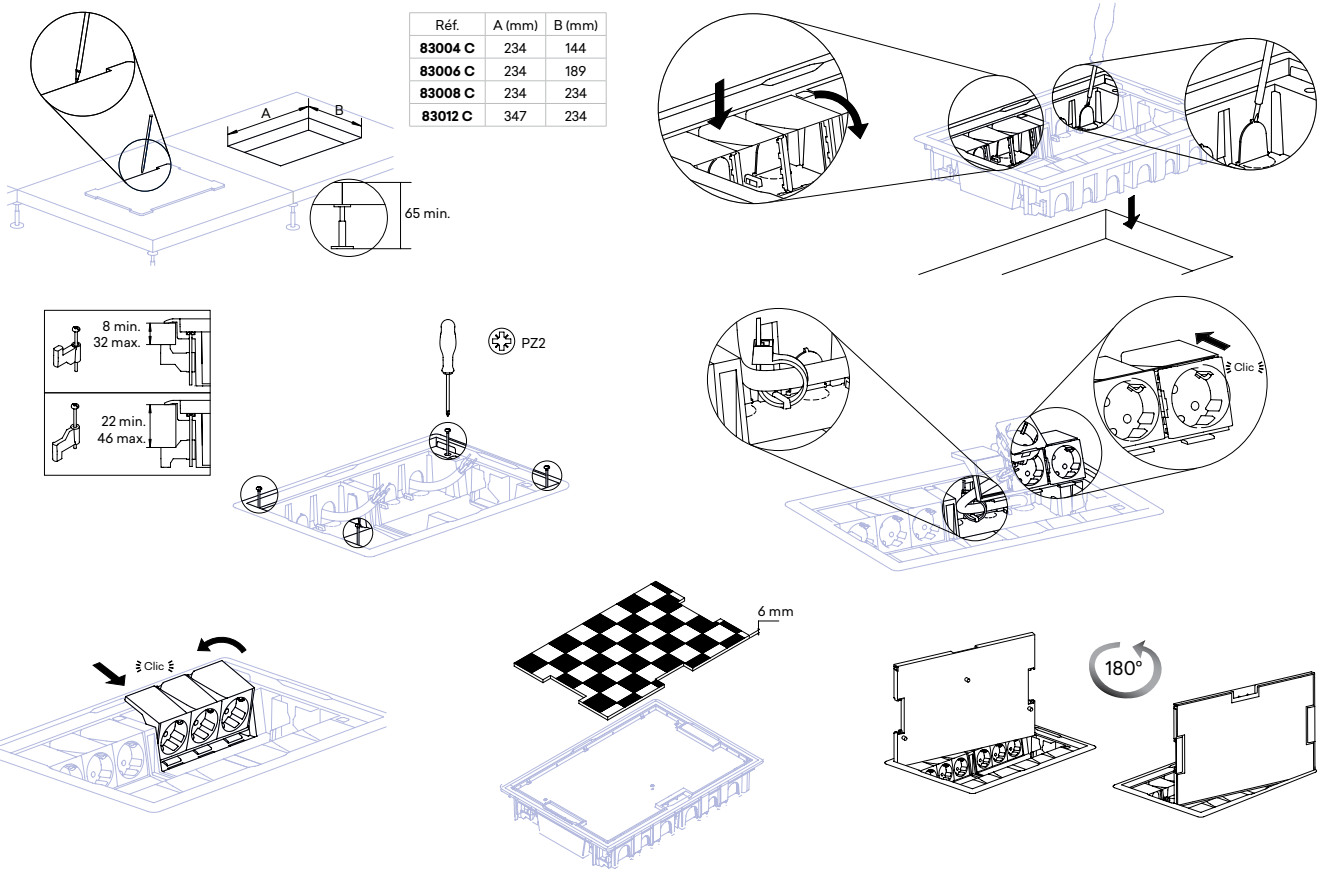


Dimensions (mm)

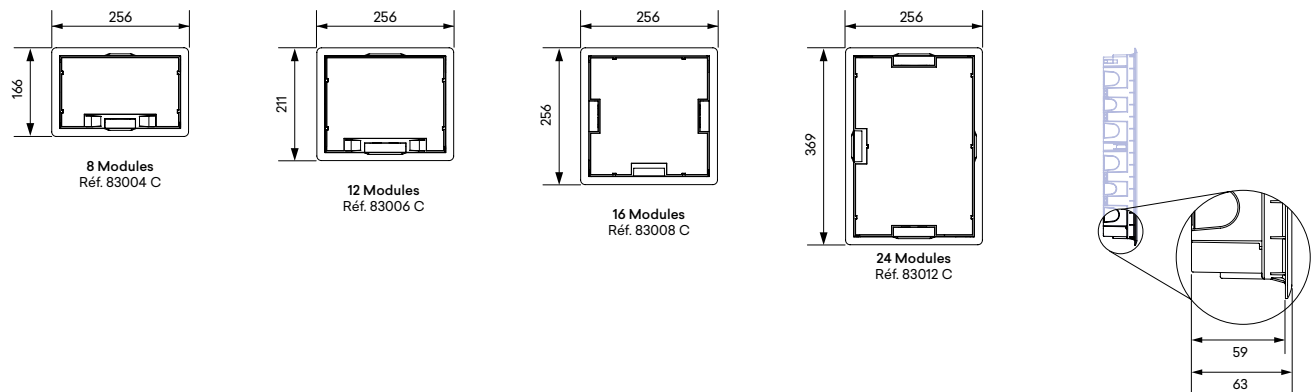


Boîtes de Sol - 8, 12, 16, 24 Modules

Installation dans le Béton avec Boîte à Encastrer

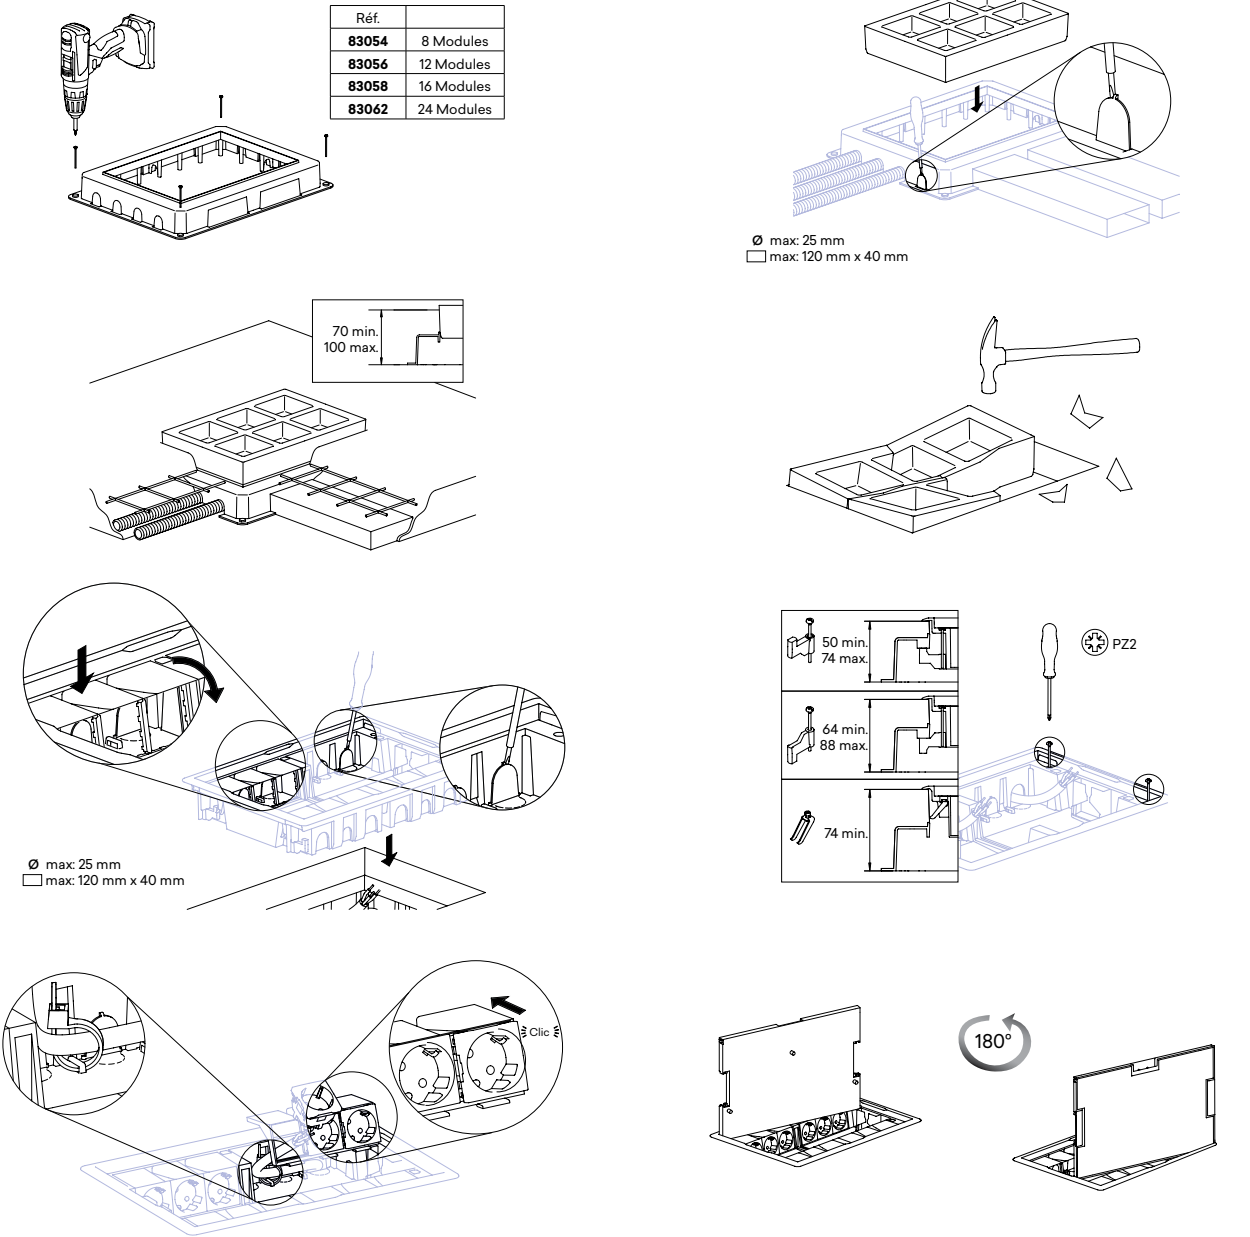

Dimensions (mm)

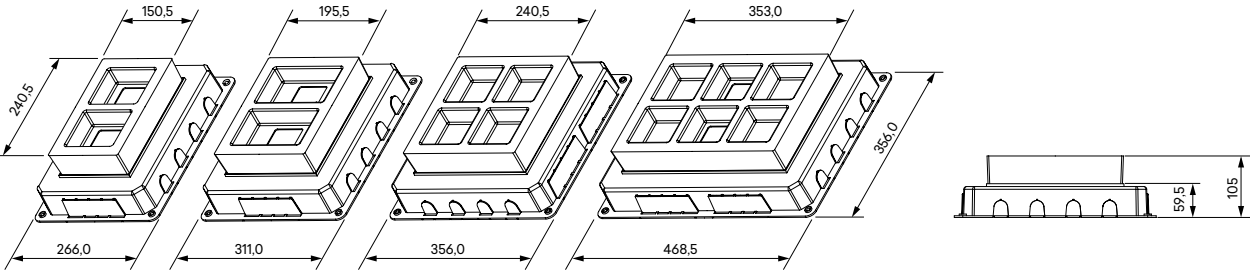

Normes EN 60670-1; EN 60670-24

Section 7	Classification	4, 8, 12, 16 et 24 Modules
7.1	Nature du matériau	Isolant
7.2	Type d'installation	Encastrée, semi-encastrée ou incorporée dans les murs, plafonds ou parquets combustibles
		Encastrée, semi-encastrée ou incorporée dans les creux ou les cloisons (faux-plafonds, murs, sols) ou le mobilier
		Pour installation de type tunnel pendant la phase de projection du béton (7.6)
		En ce qui concerne le traitement du parquet dans des boîtes et enveloppes pour installations dans des parquets soumis à traitement à sec
7.3	Type d'entrées (sorties)	Avec entrées pour tubes lisses ou ondulés
7.4	Moyens de fixation des câbles et tubes	Sans fixation
7.5	Températures minimales et maximales pendant l'installation	-25 °C à +60 °C
7.6	Température maximale pendant la phase de remplissage du béton	90 °C
7.8	Moyens de fixation des appareils aux boîtes	Boîtes conçues pour permettre d'autres moyens de fixation
7.101	Type de couvercle mobile	Enveloppe avec couvercle mobile amovible

Essais - Normes EN 50085-1; EN 50085-2-2

Section 10	Classification	4 Modules	8, 12, 16 et 24 Modules
10.3.2	Essai de choc à la résistance mécanique pour installation et application	2 J	5 J
10.3.2	EN 50102 - Essai de IK	IK08	IK10
10.5.1	IEC 60884-1 – NP 1260 Fixation de l'Appareillage Basse Tension - Test de Résistance à l'Extraction	Force d'extraction déclarée: 90 N 1,5 x 90 = 135 N	
10.5.103	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface	750 N	
10.5.104	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une grande surface	3000 N	