

TOMADA DUPLA 2P+T 127 V 20 A / 15 A GFCI


BASE DOBLE 2P+T 127 V 20 A / 15 A GFCI

DOUBLE EARTH SOCKET 2P+T 127 V 20 A / 15 A GFCI


PRISE DE COURANT 2P+T 127 V 20 A / 15 A GFCI

DOPPELSTECKDOSE 2P+T 127 V 20 A / 15 A GFCI K-SICH 3 MODULE

REF. 41148 X



REF. 41149 X



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CHARACTERISTICS TECHNICAL | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EIGENSCHAFTEN

Tensão Tensión Voltage Tension Spannung	125 V ~ - 60 Hz
Corrente Corriente Current Courant Nennstrom	20 A / 15 A
Corrente de disparo Corriente de disparo Tripping current Courant de déclenchement Auslösestrom	5±1 mA
Tempo de disparo Tiempo de disparo Tripping time Temps de déclenchement Auslösezeit	0,025 segundos 0,025 segundos 0,025 secondes 0,025 secondes 0,025 sekunde
Poder de corte Poder de corte Breaking capacity Pouvoir de coupure Abschaltleistung	10 kA / 6 kV
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamento Operating temperature Température de fonctionnement Betriebstemperatur	-35 °C - +65 °C

Classe A pela Norma UL943-2006

Classe A pela Norma UL943-2006 | Class A by standard UL943-2006 | Classe A conforme la Norme UL943-2006 | Klasse A bei Standard UL943-2006

ANSI / NEMA

5-20 R, WD 6

LEGENDA | LEYENDA | LEGEND | LÉGENDE | LEGENDE


VISTA FRONTAL | VISTA FRONTAL | FRONT VIEW | VU FRONTAL | FRONTANSICHT

LED vermelho (Alarme Fim de Vida)

LED rojo
(Alarme Final de Vida)
Red LED
(Alarm end-of-life)
LED rouge
(Alarme Fin de Vie)
Rote LED
(Alarm Ende der Lebensdauer)

Botão RESET

Botón RESET
RESET button
Bouton RESET
RESET-Schaltfläche



Botão TEST

Botón TEST
TEST button
Bouton TEST
TEST-Schaltfläche

LED verde (Indicador de Teste)

LED verde
(Indicador de Teste)
Green LED
(Test indicator)
LED vert
(Indicateur de Teste)
Grüne LED
(Testindikator)


VISTA TRASEIRA | VISTA TRASERA | REAR VIEW | VU ARRIÈRE | RÜCKANSICHT

Terminal de Terra

Terminal de Tierra
Grounding Connection
Terminal de Terre
Erdung
Anschluss


Autocolante Amarelo de Aviso

Etiqueta
Amarillo de Aviso
Warning
yellow sticker
Etiqueta
Jaune d'avertissement
Warnung
Gelber Aufkleber




<p>LED VERDE LIGADO LED VERDE LIGADO GREEN LED ON LED VERT ALLUMÉ GRÜN LED EIN</p>	<p>Funcionamento OK Funcionamiento OK Operation OK Fonctionnement OK Betrieb OK</p>
<p>LED VERMELHO A PISCAR LED ROJO A PISCAR RED LED FLASH LED ROUGE CLIGNOTANT ROT LED BLITZ</p>	<p>Realização do AUTO-TESTE à proteção diferencial, realizado a cada de 1-10 minutos. Realización del Auto teste de protección diferencial, realizado a cada 1-10 minutos. Differential protection AUTO TESTE running, circuit will operate every 1-10 minute. Réalisation de l'AUTOTESTE de protection différentiel, tenue chaque 1-10 minutes. Differentialschutz AUTO TEST läuft, Schaltung läuft alle 1-10 Minuten.</p>
<p>LED VERMELHO LIGADO LED ROJO LIGADO RED LED ON LED ROUGE ALLUMÉ ROT LED EIN</p>	<p>Equipamento com ALARME / Fim de Vida (não faz proteção diferencial / verificação da ligação terra / substituição da GFCI). Equipamiento con ALARME / Final de Vida (no hace protección diferencial / verificación da ligación tierra / sustitución del GFCI). Equipment in ALARME / end-of-life (without differential protection / verify the ground connection / replace the GFCI). Equipment avec ALARME / Fin de Vie (pas de protection différentiel / vérification de la connexion terre / substitution de la GFCI). Ausrüstung in ALARM / End-of-Life (ohne Differentialschutz / Erdverbindung prüfen / GFCI ersetzen).</p>

PROCEDIMENTO PARA TESTE MENSAL
PROCEDIMIENTO PARA TESTE MENSUAL | PROCEDURE TO TEST MONTHLY | PROCÉDURE POUR LE TESTE MENSUEL | MONATLICHE TESTPROZEDUR

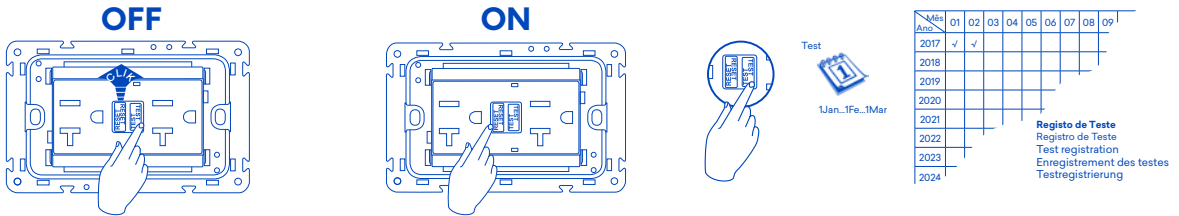

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO | ESQUEMAS DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAMS | SCHÉMAS DE CONNEXION | SCHALTPLÄNE

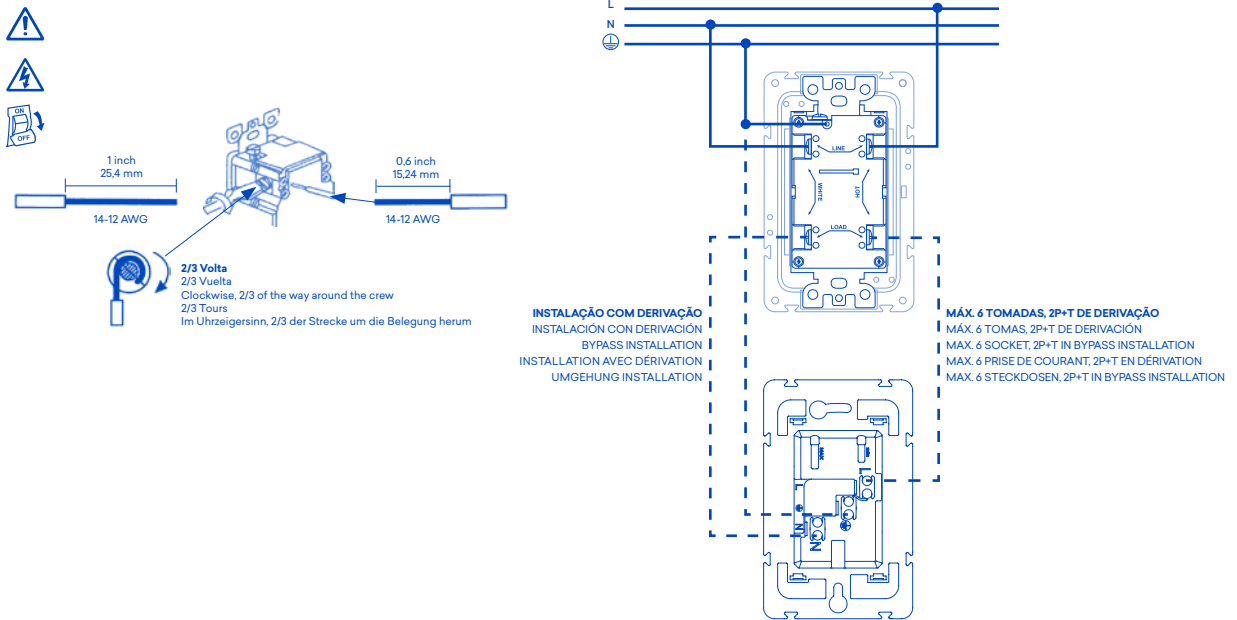

NOTA | NOTA | NOTE | NOTE | HEINWEIS

Caso existam trocas de ligação entre LINE e LOAD ou L e N (WHITE e HOT) o aparelho poderá não funcionar corretamente podendo causar danos graves.
 En caso existan cambios entre los hilos de LINE y LOAD o entre L y N (WHITE y HOT) el mecanismo podrá no funcionar correctamente, pudiendo causar danos graves.
 In case there are connection changes between LINE and LOAD or L and N (WHITE and HOT) in the GFCI, may not work properly and may cause damages.
 Si'il y a des échanges entre les connexions LINE et LOAD ou L et N (WHITE et HOT), le dispositif pourra ne pas fonctionner correctement, et peut causer des dommages graves.
 Wenn Sie irrtümlicherweise LINE und LOAD oder L und N (WHITE und HOT) im GFCI verbinden, kommt es zur Fehlfunktion und dies kann zu ernsthaften Schäden führen.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.
 EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.
 EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.
 EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.
 EFAPEL behält sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu ändern. Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte EFAPEL.